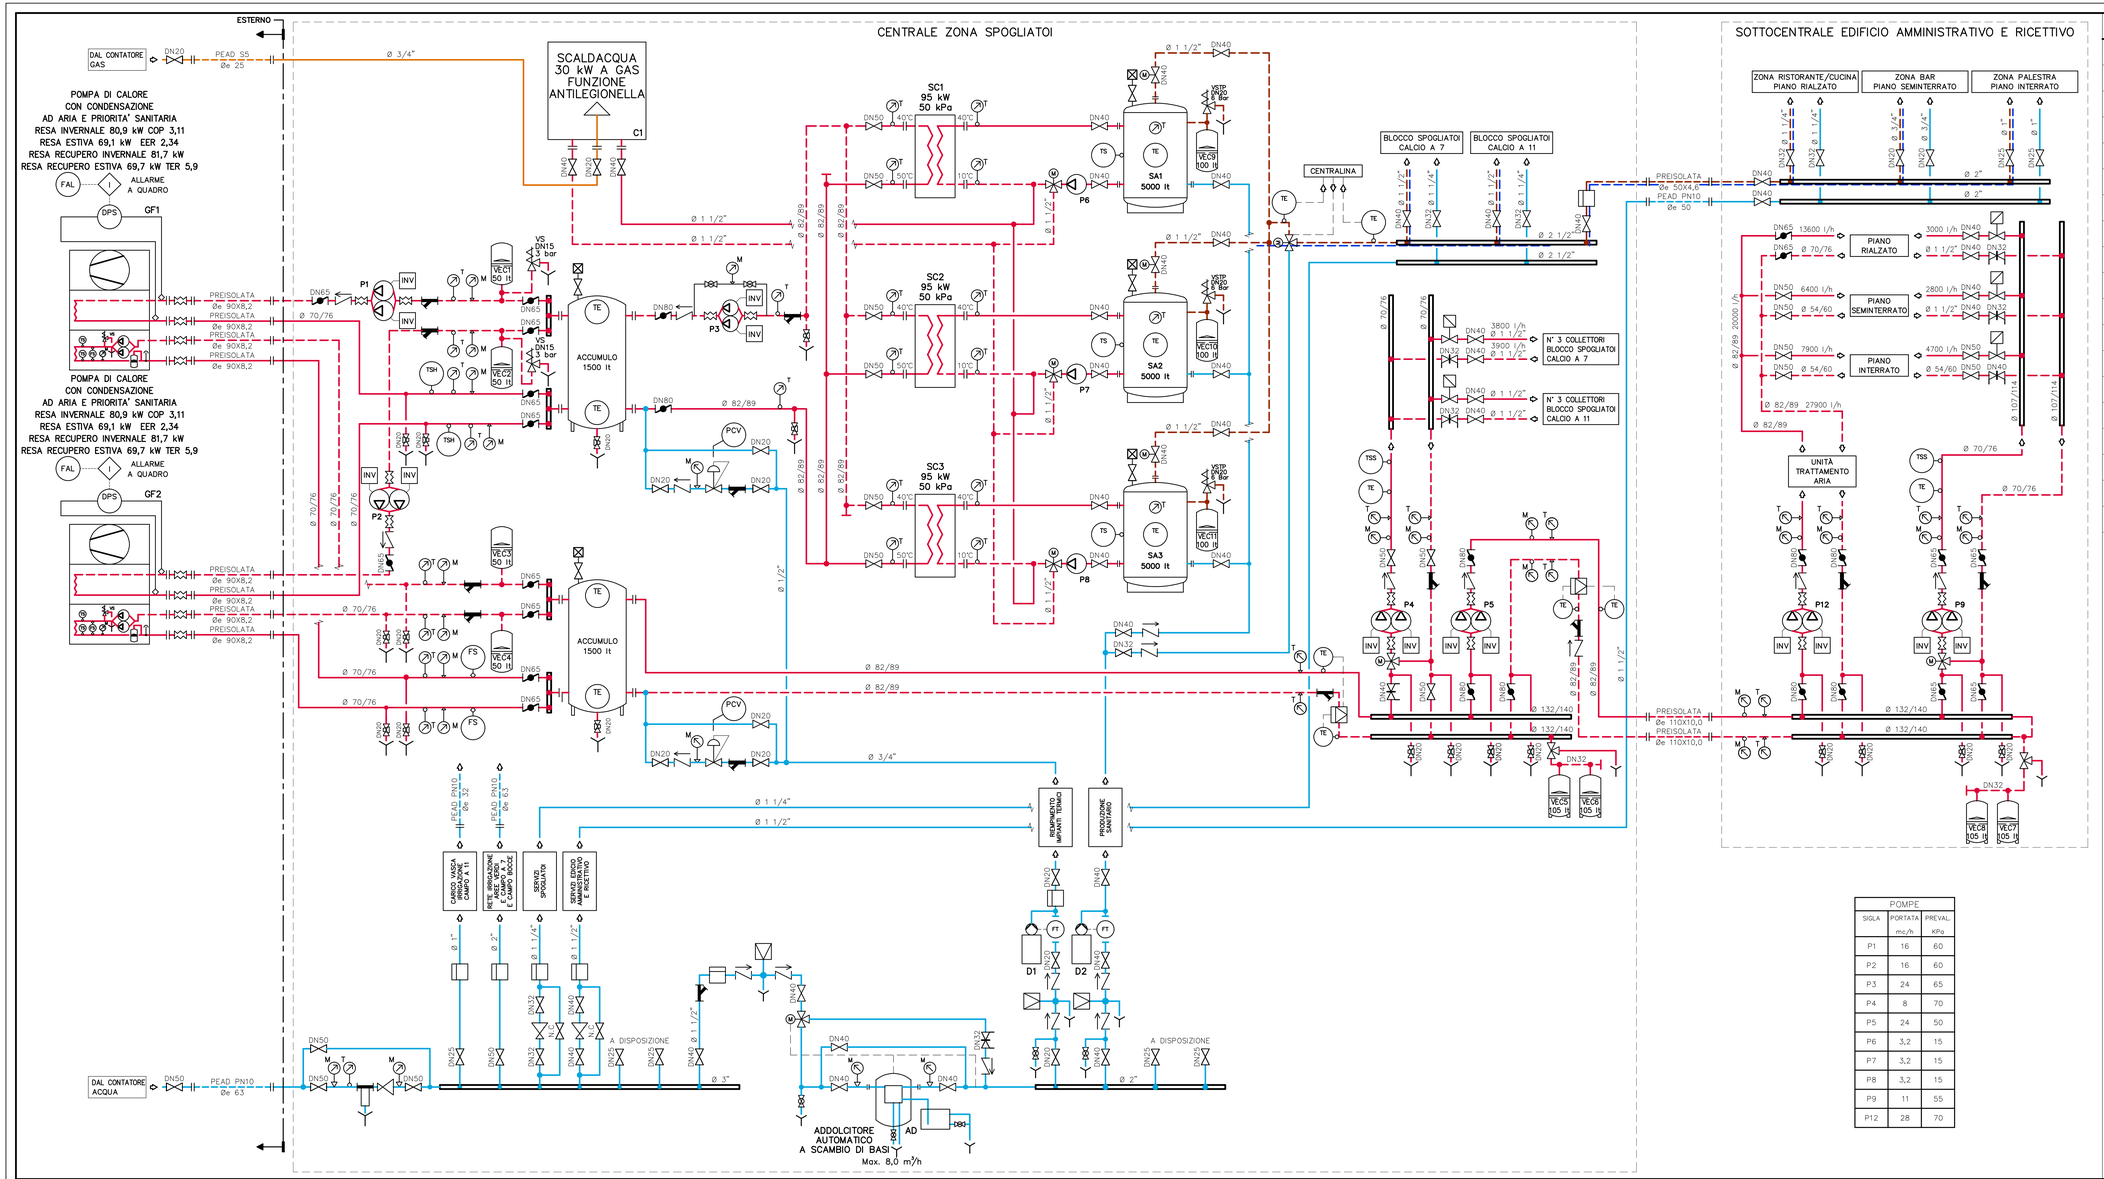

LEGENDA

GF1/2	GRUPPO FRIGO CONDENSATO AD ARIA FUNZIONANDO IN POMPA DI CALORE CON RECUPERO	TE	SONDA DI TEMPERATURA
	ELETTROPOMPA SINGOLA	FS	FLUSSOSTATO
	ELETTROPOMPA IN ESECUZIONE GEMELLARE	TSS	TERMOSTATO DI SICUREZZA
	VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA	TSH	TERMOSTATO DI ALTA
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE	DPS	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE
	VALVOLA A FARFALLA	FAL	ALLARME DI MANCANZA FLUSSO
	VALVOLA DI TARATURA CON ATTACCHI PIEZOMETRICI	I	INTERBLOCCO
	VALVOLA DI RITEGNO	INV	CONVERTITORE DI FREQUENZA
	RUBINETTO A MASCHIO		MECCANISMO DI COMANDO ELETTROMAGNETICO
	SCARICO CONVOGLIATO	M	MECCANISMO DI COMANDO A MOTORE ELETTRICO
	ANTIVIBRANTE		VALVOLA A TRE VIE
	FILTRO A Y		FILTRO DI SICUREZZA
T	TERMOMETRO		DISCONNETTORE PER RETI IDRICHE
M	MANOMETRO		VALVOLA CONTROLLO PRESSIONE AUTOAZIONATA
VS	VALVOLA DI SICUREZZA		MISURATORE DI ENERGIA TERMICA
ACM	CIRCUITO ACQUA CALDA MANDATA/RITORNO		MISURATORE DI PORTATA
ACS / AP	ACQUA CALDA SANITARIA ACQUA POTABILE	D1	GRUPPO DI DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI POLIALCHILAMMINE E POLIACRILATI
CH4	GAS METANO	D2	GRUPPO DI DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI PEROSSIDO
ACS	ACQUA CALDA SANITARIA CON CAVO SCALDANTE		

POMPE

SIGLA	PORTATA mc/h	PREVAL KPa
P1	16	60
P2	16	60
P3	24	65
P4	8	70
P5	24	50
P6	3,2	15
P7	3,2	15
P8	3,2	15
P9	11	55
P12	28	70

M.01

scala: **/**

Oggetto:
Stato di progetto
Schema funzionale impianto

Comune di Milano
Provincia di Milano

Committente:
A.S. MASSERONI MARCHESE
via Madruzzo 3, 20149 Milano (MI)
tel.024456142
www.masseronimarchese.it

Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo

File rif.: 1024_M-01.dwg

Fase:
Progetto esecutivo

Progettisti:
Arch.Stefano Gaudimundo

Consulenti per l'implementation :
S. & C. s.a.s.
Via Cantalupa, 39 – 20100 Milano
Tel. 027.653.240 – Fax. 027.383.4080
e-mail / mail@sec.it

Studio BETATECH
di Pizzelli e Bernasconi
Via Ottavio Colombo, 1
23870 Missaglia Lecco (CO)
tel. 031 470401 fax. 031 470.280
e-mail: betatech@tin.it