


DESCRIZIONE		CLIENTE	DATA	COLLAUDO N.	COMMESSA	LOWBARDA QUADRI ELETTRICI via S. Pellico 24 20021 BOLLATE (MI)
Q.E. LOCALE A DISPOSIZIONE 1	PIANO PRIMO CORPO C					
DME	2188	RIFER.	22/07/2002	3206	060211	

LOMBARDA QUADRI ELETTRICI via S. Pellico 24 20021 Bollate (MI)	CLIENTE	DME	COLLAUDO	DESCRIZIONE	
	RIFERIM.	2188	DATA	3206	Q.E. LOCALE A DISPOSIZIONE 1 PIANO PRIMO CORPO C

FRONTE QUADRO
ARMADIO TICINO MD IP 55 dim. 1095 x 700 x 215

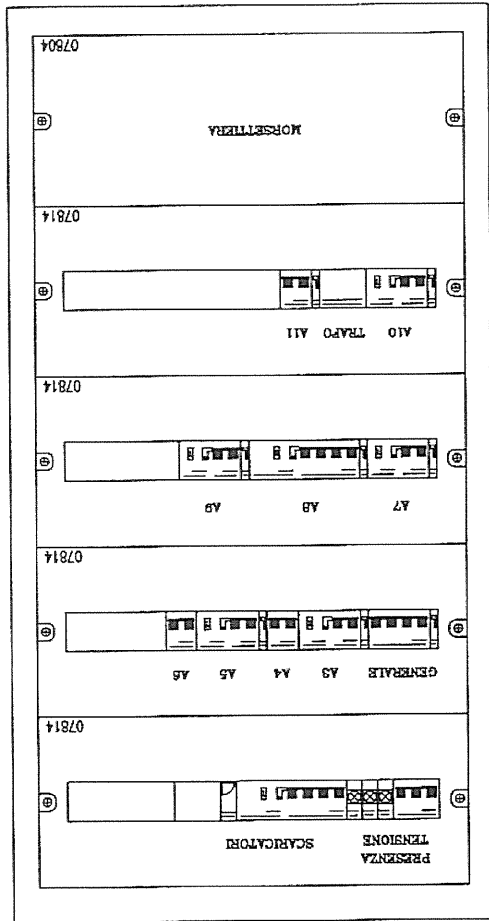

LOMBARDA QUADRI ELETTRICI snc
Via Silvio Pellico 24
20021 BOLLATE (MI)
Tel. (02) 3512438
Telefax (02) 3512647

Cliente: DME (RIF. 2183)
data 22 / 07 / 2002

Riferimento: Q.E. LOCALE A DISPOSIZIONE 1 PIANO PRIMO CORPO C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NORMA EUROPEA EN 60 439-1	Apparecchiature assimilate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
	Parte I: prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS)
CEI 17-13/1	

Lombarda Quadri dichiara, sotto la propria responsabilità, che il quadro sotto descritto è stato da noi realizzato a regola d'arte e in conformità alle specifiche della Norma CEI 17-13/1 (EN 60439-1).

Sigla di identificazione del quadro / collaudo n°

3206

DATI TECNICI

Tipo quadro

Tensione di funzionamento nominale Ue

Tensione nominale di isolamento

Tipo di corrente

Corrente nominale interruttore generale ingresso

Misure di protezione contro i contatti indiretti

Misure di protezione contro i contatti diretti

Tipo armadio

Dimensioni (HxLxP)

Grado di protezione

IP 55

1095 x 700 x 215

BTICINO MD

Involucro

Circuito di protezione

32 A

Alternata Hz 50


400 V

220 / 380 V

ANS

LOMBARDA QUADRI ELETTRICI snc
Via S. Pellico 24 - 20021 Bollate MI
C.F. e p. IVA 11033760155

LOMBARDA QUADRI ELETTRICI snc
Via S. Pellico 24 - 20021 Bollate MI
C.F. & I.V.A. 11033760155

	
ON	IS