


FRONTE QUADRO
 ARMADIO TICINO MD IP 55 dim. 1095 x 700 x 215

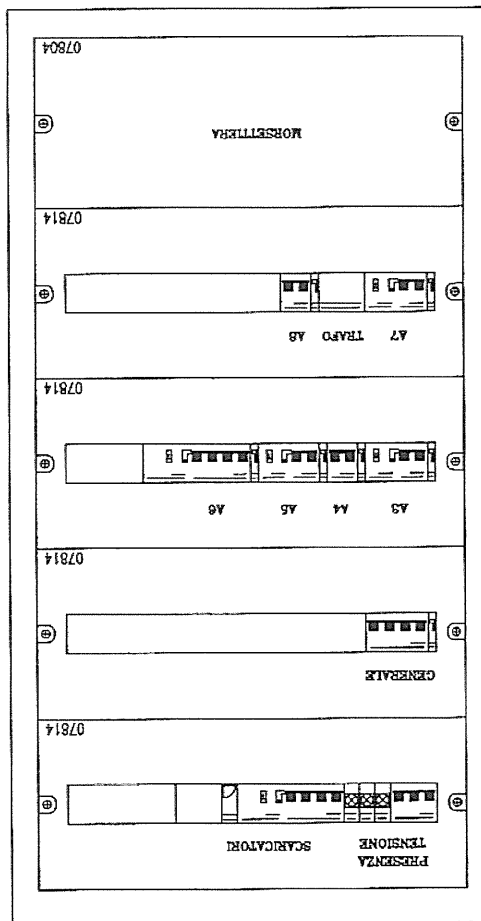

| | | | | | |
|--|----------|------|----------|-------------|--|
| LOMBARDA QUADRI ELETTRICI via S. Pellico 24 20021 Bollate (MI) | CLIENTE | DME | COLLAUDO | DESCRIZIONE | |
| | RIFERIM. | 2186 | DATA | 3204 | Q.E. SPOGLIATOI UOMINI/DONNE P. TERRA CORPO C |

LOMBARDA QUADRI ELETTRICI snc
Via Silvio Pellico 24
20021 BOLLATE (MI)
Tel. (02) 3512438
Telefax (02) 3512647

Cliente: DME (RIF. 2186)
data 22 / 07 / 2002
Riferimento: Q.E. SPOGLIATOI UOMINI / DONNE PIANO TERRA CORPO C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

| | | |
|---------------------------------|--|-------------|
| NORMA EUROPEA EN 60 439-1 | Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte I : prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS) | CEI 17-13/1 |
|---------------------------------|--|-------------|

Lombarda Quadri dichiara, sotto la propria responsabilità, che il quadro sotto descritto è stato da noi realizzato a regola d'arte e in conformità alle specifiche della Norma CEI 17-13/1 (EN 60439-1).

Sigla di identificazione del quadro / collaudo n°

3204

DATI TECNICI

Tipo quadro

Tensione di funzionamento nominale Ue

220 / 380 V

Tensione nominale di isolamento

400 V

Tipo di corrente

Alternata Hz 50

Corrente nominale interruttore generale ingresso

32 A

Misure di protezione contro i contatti indiretti

Circuito di protezione

Misure di protezione contro i contatti diretti

Involucro

Tipo armadio

Dimensioni (HxLxP)

1095 x 700 x 215

Grado di protezione

IP 55

LOMBARDA QUADRI ELETTRICI snc
Via S. Pellico 24, 20021 Bollate MI
C.F. e P.IVA 11033760155