


COMUNE DI MILANO

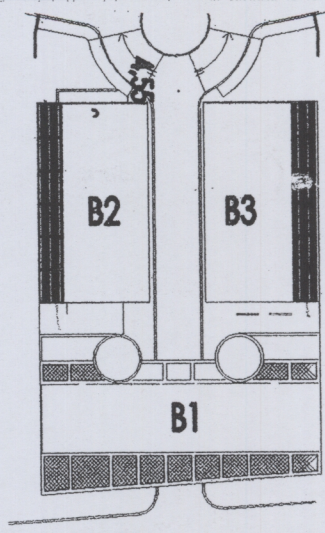

XXXXXX

PROGRAMMA INTEGRATO AI SENSI DELLA L.R.
2/4/1990 N.23
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
VIA TRIVULZIO 18 - MILANO

PROPRIETA': XXXXXXXXX

PROGETTO ARCHITETTONICO: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIREZIONE LAVORI: XXXXXXXXX

COLLABORATORI: XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

OGGETTO:

ESECUTIVO EDIFICIO B1
PIANTA PIANO SOPPALCO

OGGETTO:

B1/3

AGGIORNAMENTI
18/03/02

DATA:
20/01/02

SCALA:
1:50

LEGENDA

CV

COMPONENTI COSTRUTTIVE VERTICALI

CA	Struttura in C.A.	TF	Parapetto in tubolari di ferro verniciato del diametro di cm.5 con tubolare anticavalcio in sommità il tutto verniciato con colore blu cobalto
TCE	Tamponature a cassetta (cm.12x9x2x8)	MR	Muratura in blocchetti di calcestruzzo con caratteristico RB 120 cm.12 intonacatura e verniciatura con idropittura bianca
TCD	Tamponature a cassetta di divisione tra proprietà (cm.8x3x1x8)	PCV	Parete continua in elementi prefabbricati in alluminio preverniciato, taglio termico tipo Schuco, tamponamenti con vetri camera
TI	Tramezzature interne (cm.8)		
TI	Tramezzature interessate da impianti idrici (cm.12)		

FV

FINITURE VERTICALI

RCR	Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato tipo cotto rasato delle dimensioni di cm.20x20	ZL	Zoccolini in legno da cm.4x1 incollati e chiodati
RP	Rivestimento in piastrelle da cm.20x20		

FO

FINITURE ORIZZONTALI

PS	Pavimento in piastrelle di ceramica monocottura e gres porcellanato da cm.20x20 posate a cassero o affiancate nelle arie decise dalla D.L.	PL	Pavimento in listoncini di legno di Rovere, douglas, abbinato dello spessore di mm.14 (a disposizione della D.L.)
PM	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata da cm.20x20 o cm.25x25 posate a cassero o affiancate	RM	Scala - rivestimento in lastre di marmo bianco di Carrara, spessore cm.3 per pedate e cm.2 per le ciotole
PS	Pavimento in piastrelle monocottura antiscivolo, da cm.20x20 posate su sottofondo in calcestruzzo eseguito dopo la posa in opera dell'impermeabilizzazione finalizzata con griglia in tessuto non tessuto del peso di kg.400/mqg	Pcd	Pavimento costituito da letto di sabbia vagliata spessore m. 0.35 e da un pavimento in c.a. boccalardato tipo 325 dosato a 250 kg/mc spessore 0.05m.
		PG	Pavimento in piastrelle di gres con superficie liscia posate su sottofondo in calcestruzzo

GR

GRIGLIE METALLICHE ORIZZONTALI CARRABILI

GR

GRIGLIE METALLICHE ORIZZONTALI PEDONABILI

P

PORTELLE ORIZZONTALI PEDONABILI

P

POZZETTI INTERIATI PEDONABILI

N.B. Restano escluse tutte le opere di imbiancatura e tinteggiatura interna

